
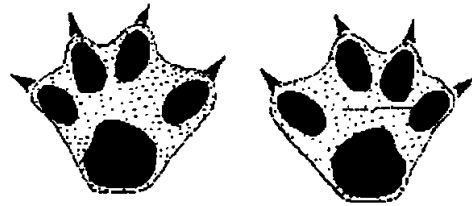


## 第 4 章

# 亀吉雨水ポンプ場運転状況

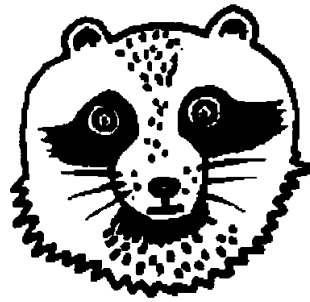

ユキウサギ

エゾタヌキ

〔 下水処理センター構内にある，滝のトイレ内  
ギャラリーに展示してある動物たち 〕

# 1. 運転状況

(その1)

項目 月	沈砂池	総合	電力量供給別内訳			
	除去物 月量	総使用 電力量	取引用電力量			自家発 非常用
			月量	力率	最大電力	
t	kWh	kWh	%	kW	kWh	
4	0.0	17,952	17,952	100	84	0
5	0.0	14,172	14,172	100	64	0
6	0.0	13,144	13,104	100	70	40
7	3.2	21,396	21,396	100	312	0
8	0.0	21,348	21,348	100	141	0
9	0.0	21,912	21,912	100	119	0
10	0.0	18,588	18,588	100	136	0
11	1.5	21,900	21,900	100	163	0
12	0.0	29,160	29,160	100	74	0
1	0.0	30,132	30,132	100	124	0
2	0.0	28,764	28,764	100	151	0
3	0.0	29,028	29,028	100	158	0
合計	4.7	267,496	267,456	—	—	40
日平均	0.01	734	734	100	—	—
日最大	—	1,027	1,027	—	312	—
日最小	—	438	436	—	—	—

(その2)

項目 月	フィード別需要内訳						
	電動 ポンプ	本館動力	沈砂池棟	雨水 ポンプ棟	照明設備	本館井戸	その他
	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
4	41	290	1,225	1,517	5,368	92	9,419
5	39	37	1,251	794	4,862	94	7,095
6	54	55	1,222	479	4,710	96	6,528
7	423	52	2,217	469	4,996	656	12,583
8	42	46	1,691	406	5,132	256	13,775
9	39	48	1,345	406	5,259	186	14,629
10	40	82	1,404	800	5,304	124	10,834
11	49	604	1,655	1,529	6,154	382	11,527
12	40	1,372	1,348	2,021	9,101	92	15,186
1	41	1,351	1,323	2,187	9,223	86	15,921
2	43	1,283	1,214	2,080	8,658	94	15,392
3	45	1,019	2,976	2,221	8,475	1,167	13,125
合計	896	6,239	18,871	14,909	77,242	3,325	146,014
日平均	2	17	51	40	211	9	400
日最大	254	48	420	121	345	229	678
日最小	0	0	36	11	121	0	198