

仕 様 書

1 件 名 空調機用フィルター（ろ材のみ）一式の購入

2 品目・数量 総合庁舎に設置している空調機(新晃工業(株)製)用として、
次の(1)～(5)の各種のフィルターを納品すること。

- (1) OHU-B1用 6枚
- (2) OHU-9-1、OHU-9-2用 各9枚 計18枚
- (3) OHU-(S)9-1、OHU-(S)9-2用 各3枚 計6枚
- (4) AHU-3-1ほか用 計24枚
- (5) AHU-3-2ほか用 計8枚

3 選定製品 上記(1)～(5)の品目について、次の製品を指定する。

- (1) ニッタ製 スマッシュエミレント A-S90-X
- (2) ニッタ製 ユニバーサルエミレント P-90-F
- (3) ニッタ製 ユニバーサルエミレント P-90-W
- (4)、(5) ニッタ製 スマッシュエミレント A-S65-X

4 仕 様

種類	既存枠寸法 (mm)			定格風量 (m ³ /min)	捕集効率 (%)
	縦	横	奥行		
(1) OHU-B1用	1,300	385	65	56	>80
(2) OHU-9-1、OHU-9-2用	610	610	150	56	>80
(3) OHU-(S)9-1、OHU-(S)9-2用	305	610	150	28	>80
(4) AHU-3-1ほか用	1,300	385	65	56	>50
(5) AHU-3-2ほか用	910	590	65	56	>50

※上記、既存枠寸法に収まる物を納入すること。詳細は別図参照。

※捕集効率は、JIS-B-9908 2011 形式2 0.7μmによる。

5 納入場所 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎


6 納入期限 令和8年12月29日

※納入日時については、落札後に下記担当と打合せの上、決定すること。

7 そ の 他 現在使用しているフィルター（ろ材）について、実物を確認することができるので、その際は下記8の担当課に事前に連絡すること。


8 担 当 課 旭川市役所総務部庁舎管理課庁舎担当 小野寺
電話：25-5443

■空調機フィルター用既存枠詳細
(1)OHU-B1用

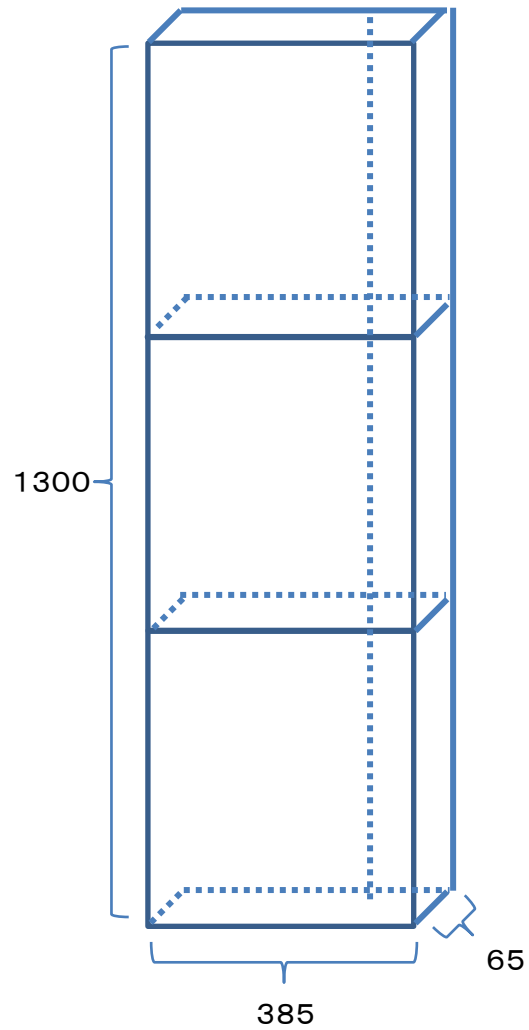


- OHU-B1用について
- ・ろ材は、枠1台につき3枚必要。※枠内に仕切あり。
 - ・ろ材は、枠の長手方向に対し水平に折りたたまれたものであること。

(2)OHU-9-1、OHU-9-2用

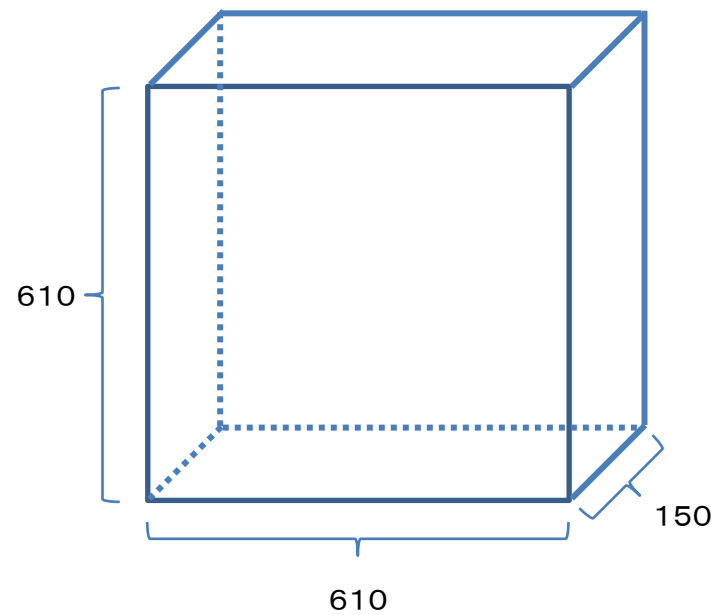


- OHU-9-1、OHU-9-2用について
- ・ろ材は、枠1台につき1枚必要。
 - ・ろ材は、枠に対し垂直に折りたたまれたものであること。

(3)OHU-(S)9-1、OHU-(S)9-2用

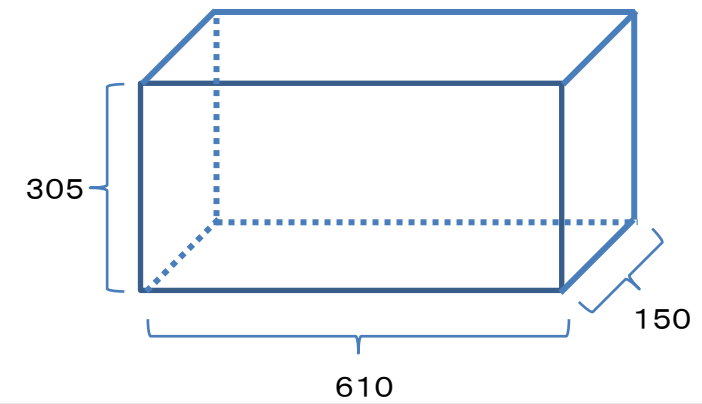

- OHU-(S)9-1、OHU-(S)9-2用について
- ・ろ材は、枠1台につき1枚必要。
 - ・ろ材は、枠の長手方向に対し垂直に折りたたまれたものであること。


■空調機フィルター用既存枠詳細
(4)AHU-3-1ほか用

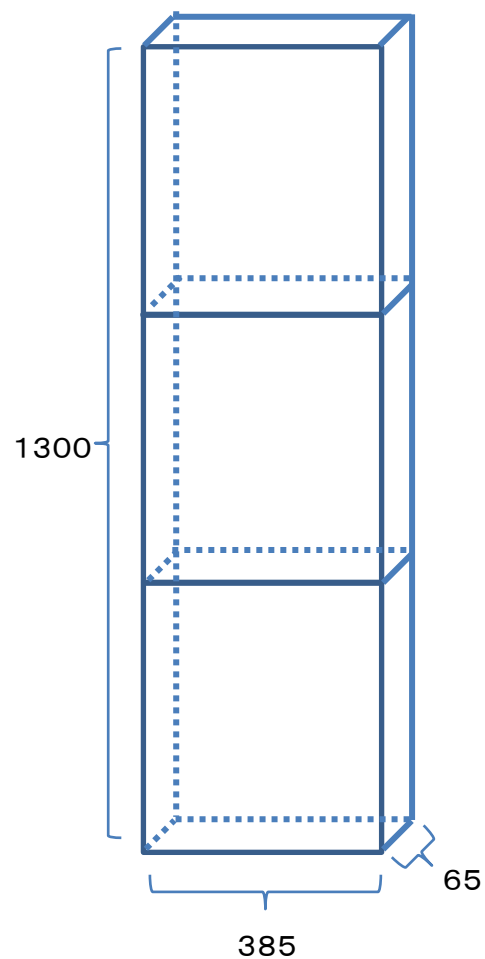

■AHU-3-1ほか用について

- ・ろ材は、枠1台につき3枚必要。
※枠内に仕切あり。
- ・ろ材は、枠の長手方向に対し水平に折りたたまれたものであること。

(5)AHU-3-2ほか用

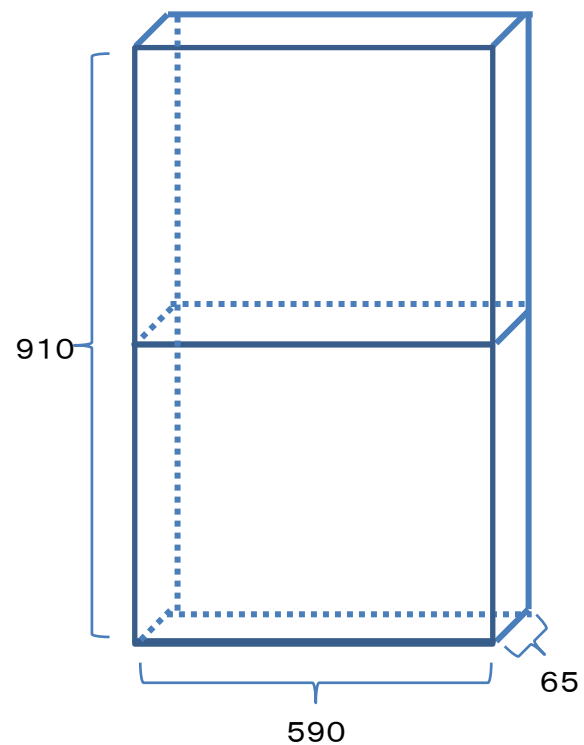

■AHU-3-2ほか用について

- ・ろ材は、枠1台につき2枚必要。
※枠内に仕切あり。
- ・ろ材は、枠の長手方向に対し水平に折りたたまれたものであること。