

資料1


旭川市廃棄物処分場浸出水処理施設フロー図

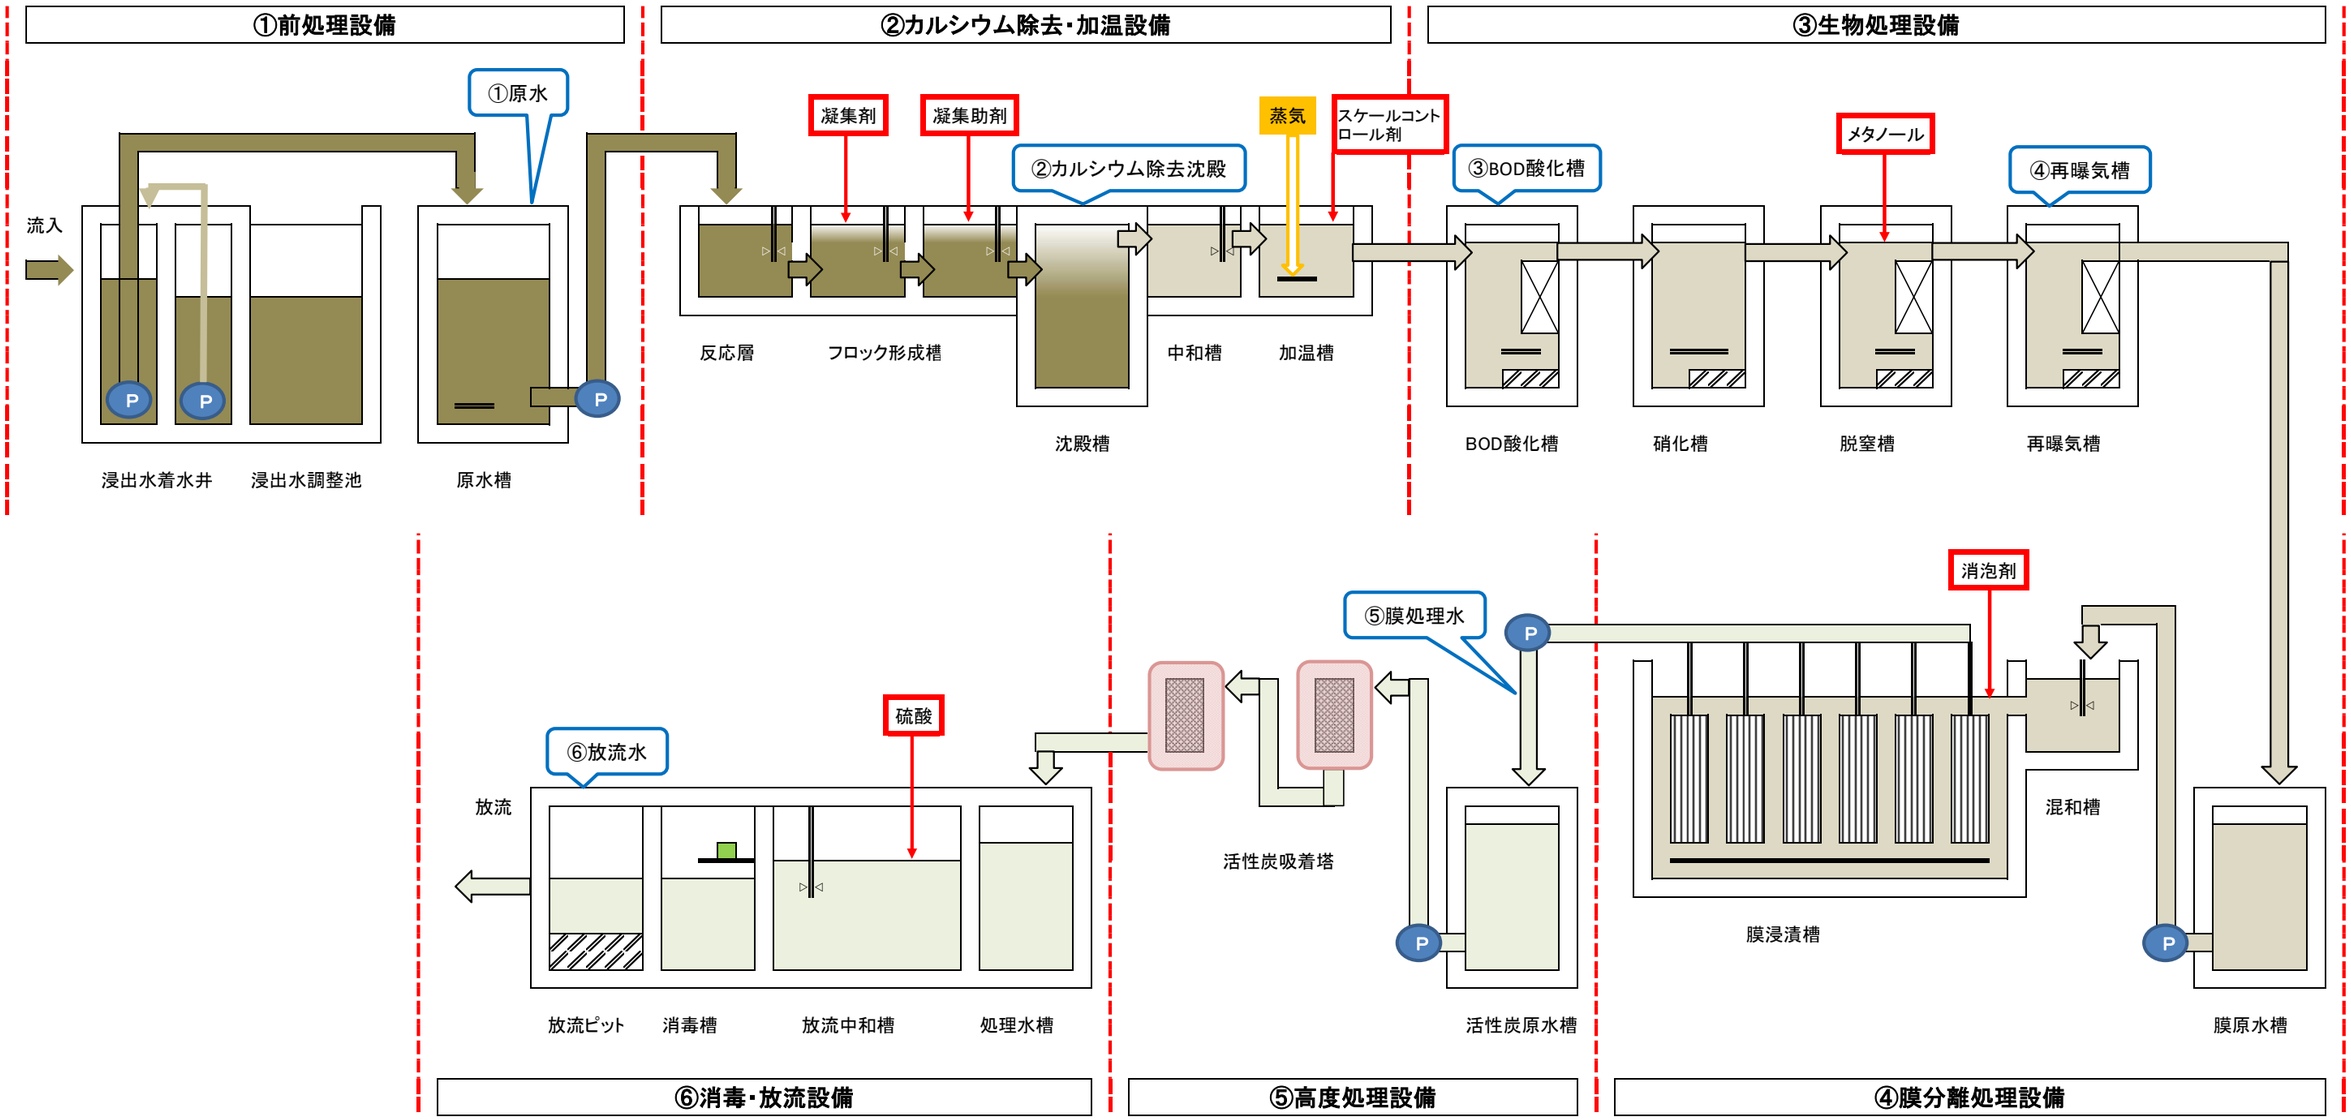



旭川市廃棄物処分場浸出水処理施設フロー

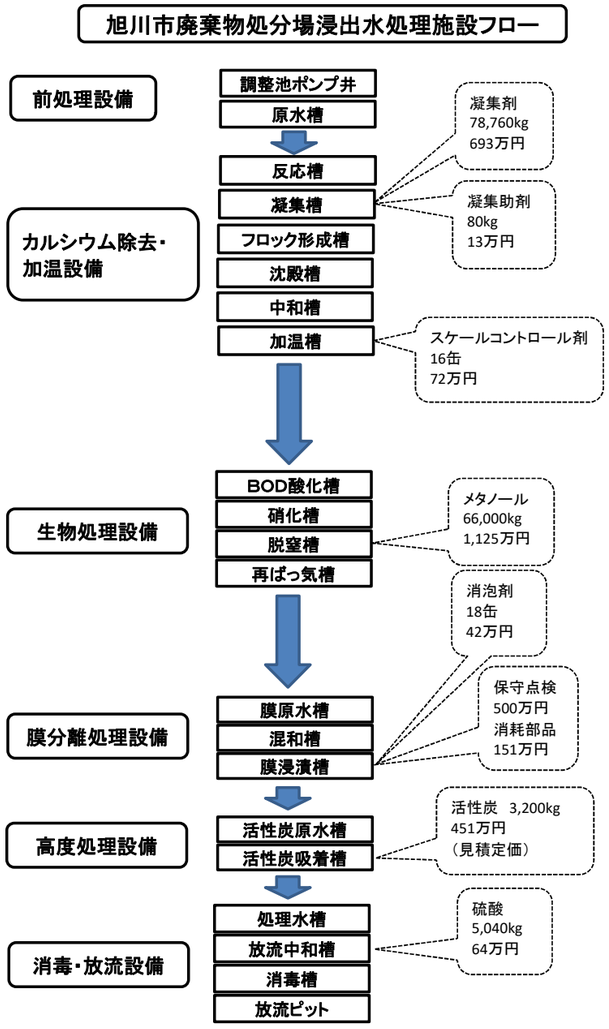


BOD（自主基準値20mg/L）

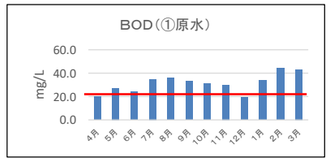


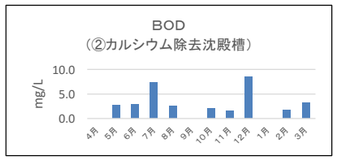


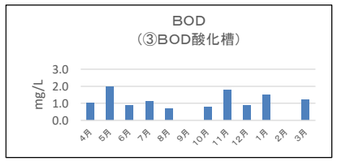


SS（自主基準値10mg/L）

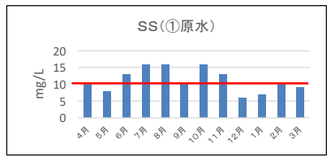


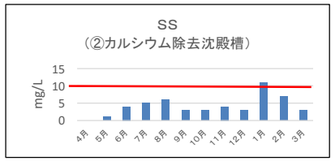


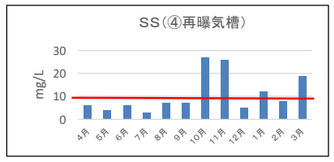


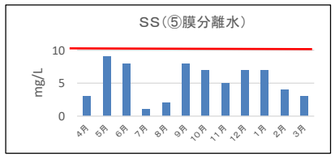



COD（自主基準値30mg/L）

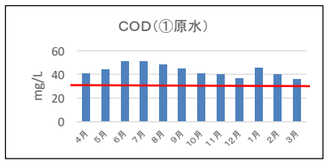

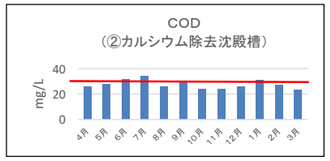


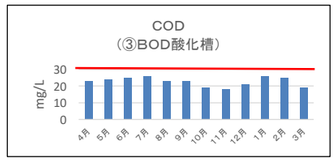

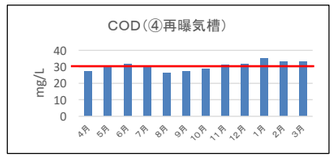


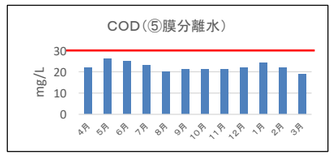



総窒素（自主基準値10mg/L）

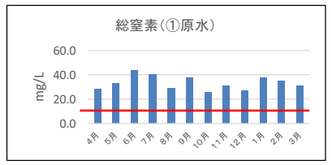



大腸菌数（自主基準値800CFU/mL）

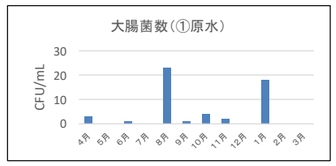


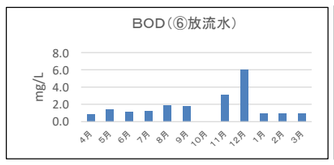

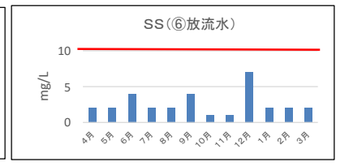


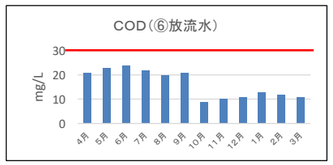


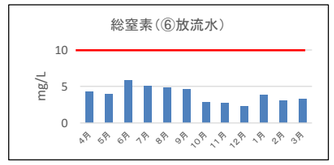

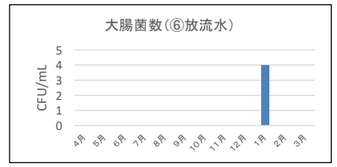

旭川市廃棄物処分場浸出水（処理前原水）

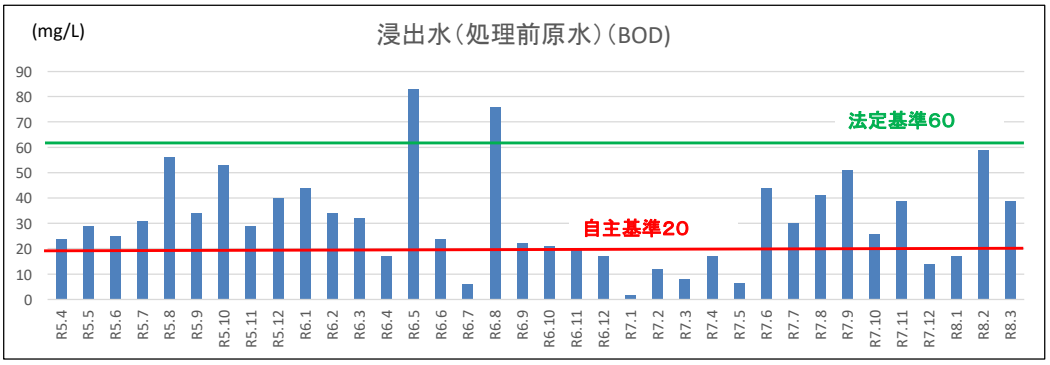

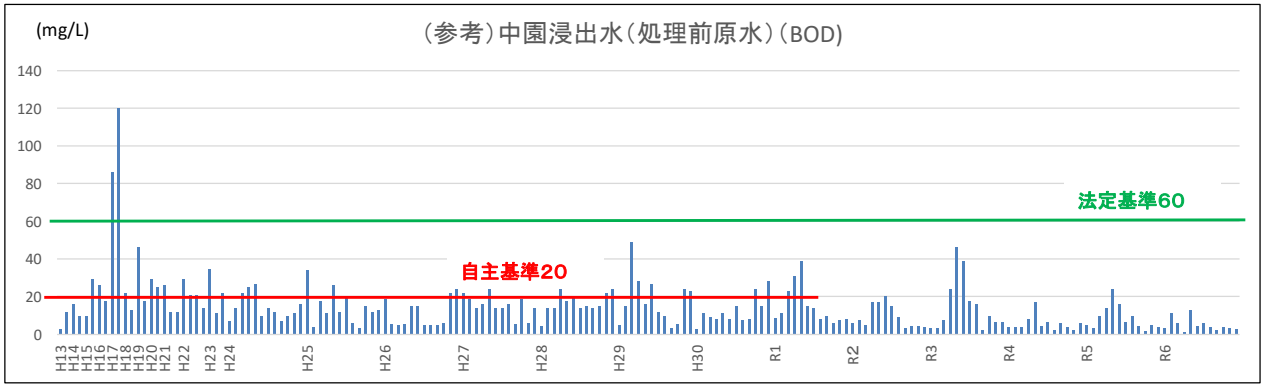

（2） SS（R5～R7）

